




Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

---

# **Brandschutzbedarfsplan: Sachstandsbericht über die notwendigen Baumaßnahmen**





## **Normative Anforderungen:**

- Arbeitsschutzgesetz
- Arbeitsstättenrichtlinie
- DIN 14092 Feuerwehrhäuser
- GUV-I 8554 Sicherheit im Feuerwehrhaus
- GUV-I 8651 Sicherheit im Feuerwehrdienst





## Selbstbindung der Gemeinde:

- Brandschutzbedarfsplan der Stadt Sankt Augustin vom 29.01.2008

„Soll – Ist – Vergleich der baulichen Infrastruktur“

Maßnahmenplan






## Aufsicht nach § 33 FSHG:

- Bezirksregierung Köln „Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von der Verpflichtung zur Unterhaltung einer ständig besetzten Feuerwache.
  - **Zitat: „Zur Entscheidung dienen insbesondere der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Sankt Augustin (Stand 29.01.2008), die Ergänzungen zum Brandschutzbedarfsplan (Stand 20.05.2010).“**





- Bauprojekte (Objektliste)
- Abweichungen vom normativen Stand
- Weiteres Vorgehen

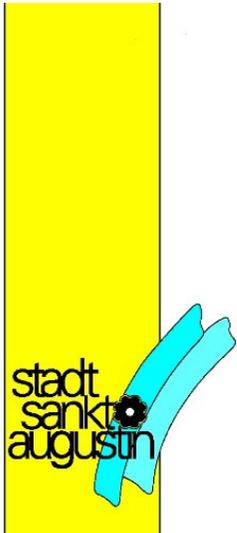



## Objektliste:

00-B-01	Feuerwehrtechnische Zentrale
01-B-01	Absaugung Diesellabgase FH Mülldorf
02-B-01	Absaugung Diesellabgase FH Hangelar
02-B-02	FH Hangelar: Stellplatzhöhen GW, ELF und MTF vergrößern
02-B-03	FH Hangelar: Reparatur / Neueindeckung Dach
04-B-01	Absaugung Diesellabgase FH Meindorf
04-B-02	Erweiterung des Feuerwehrhauses Meindorf
05-B-01	Vergrößerung des Einstellplatzes für den RW; FH Niederpleis
06-B-01	Neubau Feuerwehrhaus Buisdorf



00-B-01

## Feuerwehrtechnische Zentrale





01-B-01

## Absaugung Diesellabgase FH Mülldorf












- 
- 02-B-01 Absaugung Dieselaabgase FH  
Hangelar
- 02-B-03 FH Hangelar: Reparatur /  
Neueindeckung Dach





## 02-B-02 FH Hangelar: Stellplatzhöhen GW, ELF und MTF vergrößern



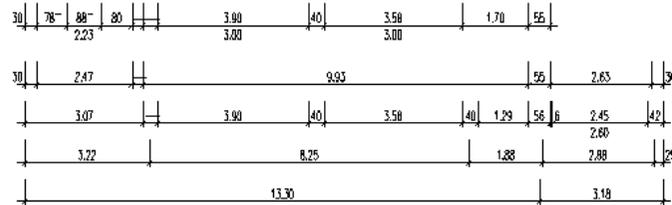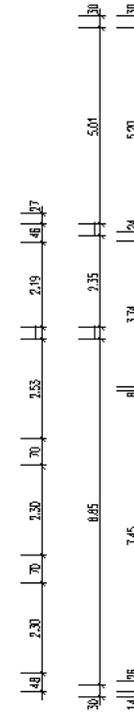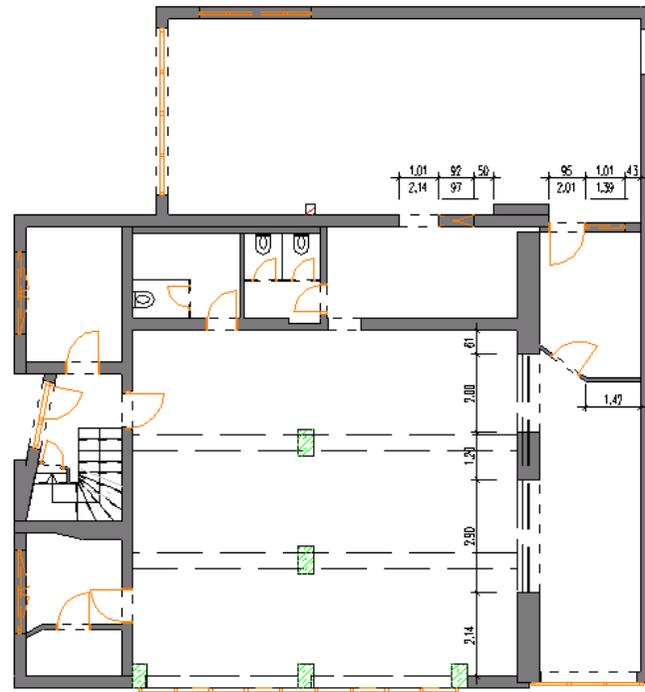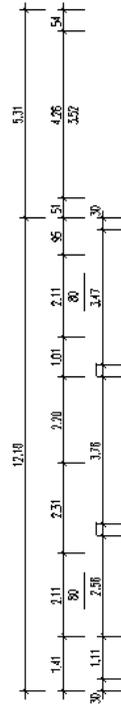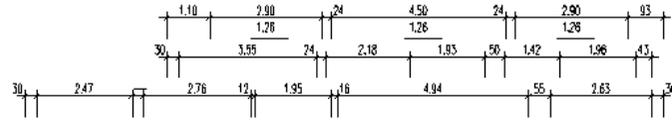

stadt  
sankt  
augustin






04-B-01

## Absaugung Diesellabgase FH Meindorf



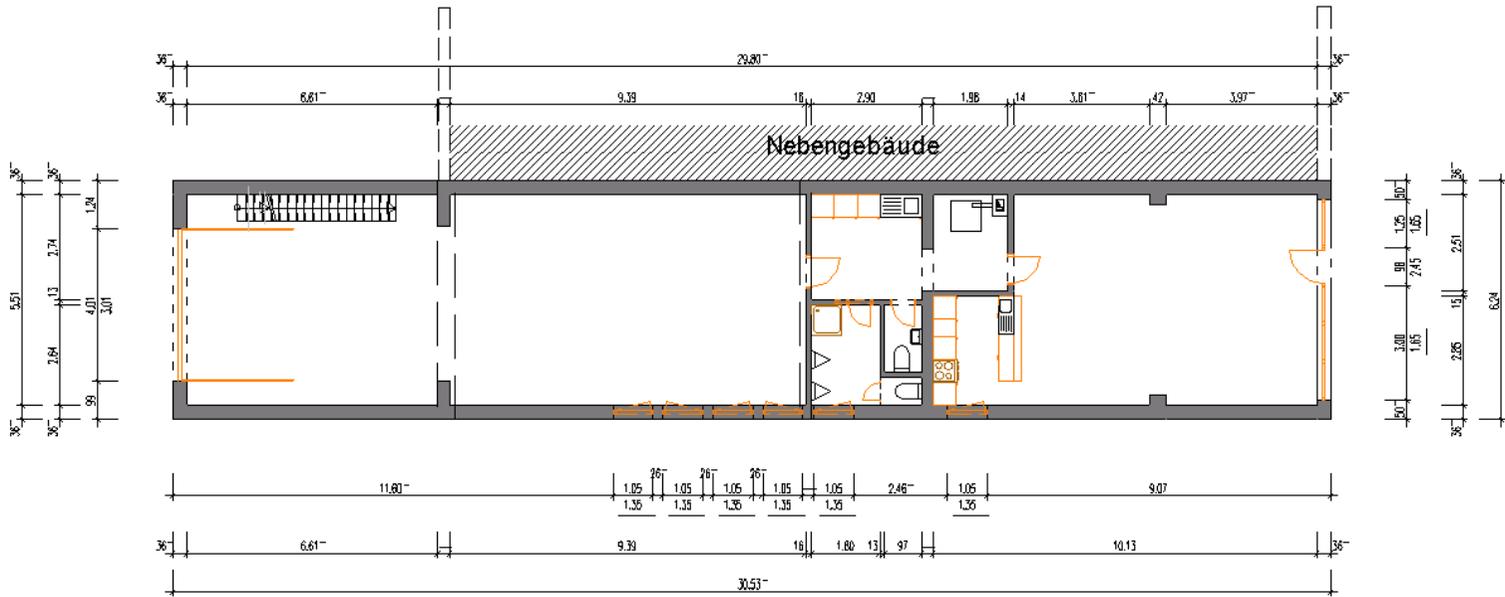



## 04-B-02 Erweiterung des Feuerwehrhauses Meindorf










05-B-01

Vergrößerung des Einstellplatzes  
für den RW; FH Niederpleis



3,14m



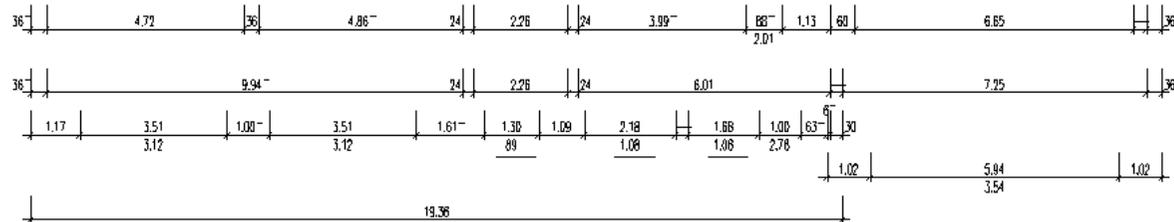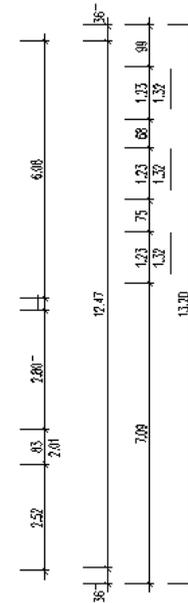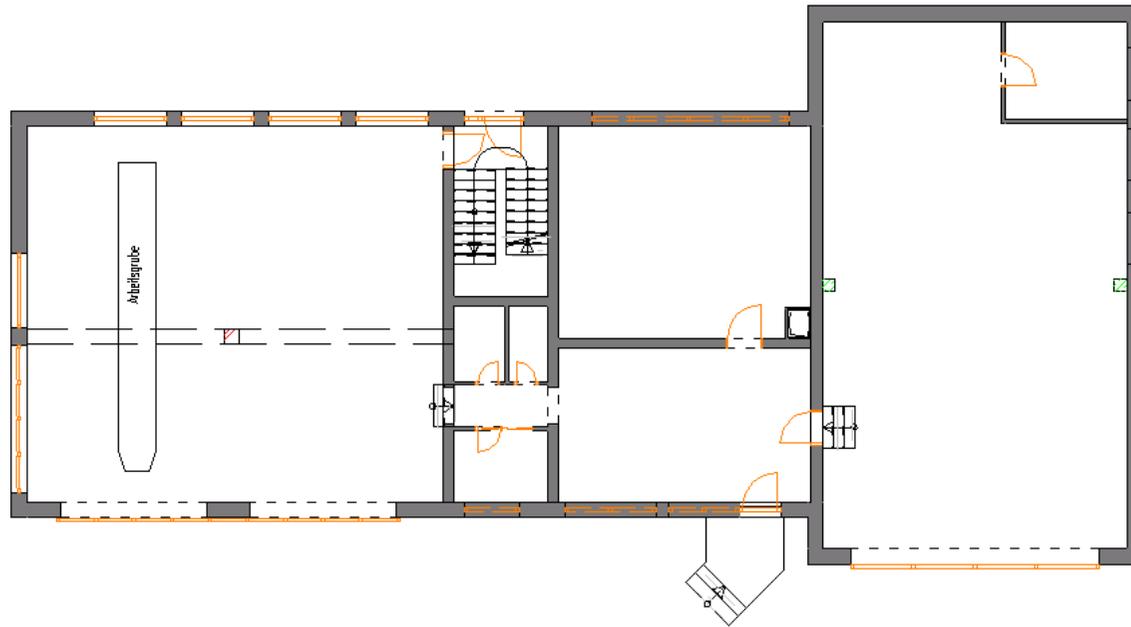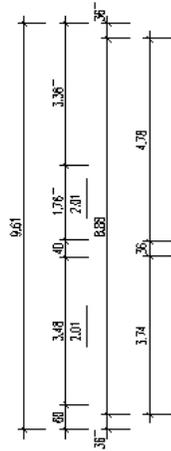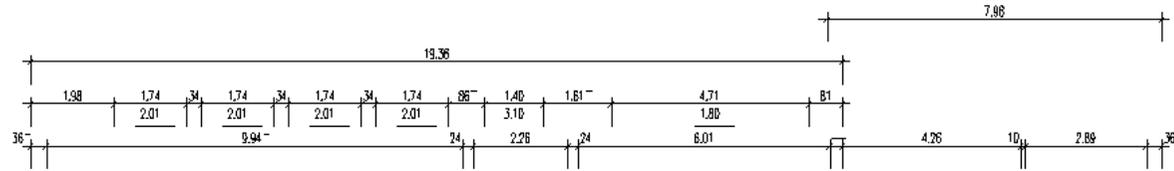




stadt  
sankt  
augustin





## 06-B-01      Neubau Feuerwehrhaus Buisdorf



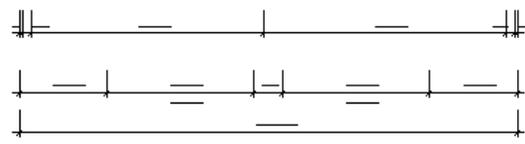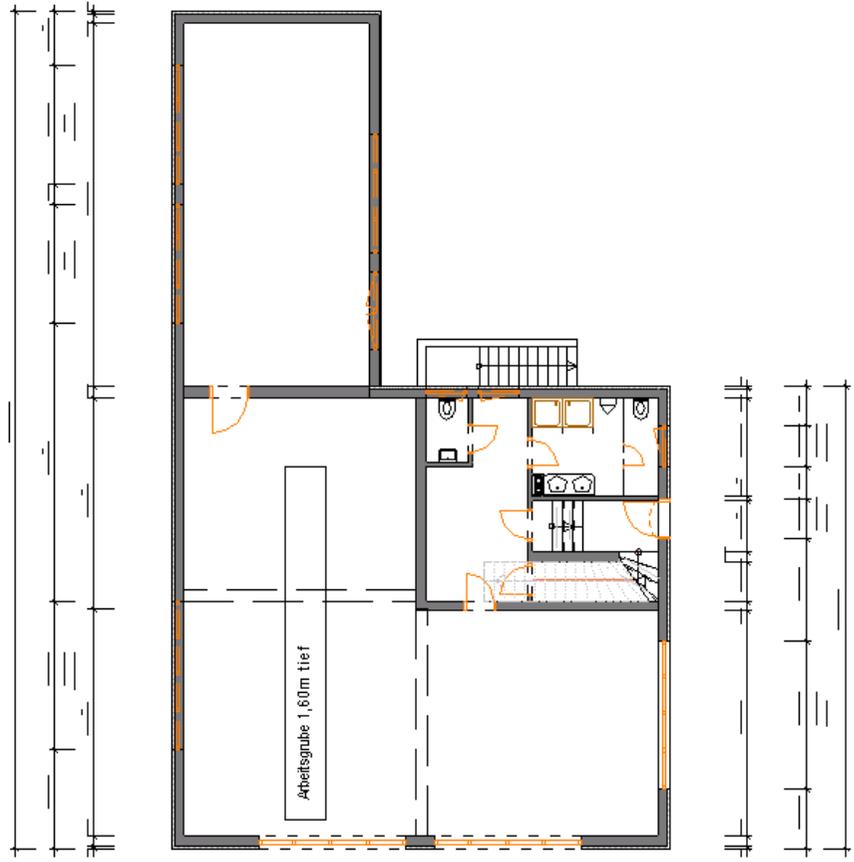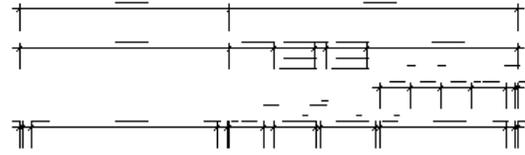

stadt  
sankt  
augustin





## 06-B-01      Neubau Feuerwehrhaus Buisdorf





## 06-B-01      Neubau Feuerwehrhaus Buisdorf





06-B-01

## Neubau Feuerwehrhaus Buisdorf






## Raumprogramm / Stand 20.08.2008

St	Umbauter Raum / Nutzung	m <sup>2</sup>
1	Fahrzeugstellplatz (4,50m x 10,00m)	45
2	Fahrzeugstellplätze (4,50 x 12.50m)	112,50
	Sicherheitsabstände zu Stützen bzw. Umfassungswände von 0,50 m analog Fahrzeugstellplätze	25
1	Schulungsraum	40
1	Lehrmittelraum	5
1	Funkraum	5
1	Büro Löschgruppenführung	8
1	Bereitschaftsraum	15
1	Jugendraum	20



<b>St</b>	<b>Umbauter Raum / Nutzung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
1	Küche	7
1	Lager für Lösch-Bindemittel, Geräte und Schläuche	35
1	Umkleideraum / männlich	60
1	Umkleideraum / weiblich	12
1	Werkstatt	25
1	Treibstofflagerraum (kann entfallen, wenn die Lagerung in einem Sicherheitsschrank nach DIN 12925-1 erfolgt)	(5)
1	Sanitäreanlagen Männer: 1 WC, 2 Urinale sowie 1 Dusche	( )
1	Sanitäreanlage Frauen: 1 WC und 1 Dusche	( )
1	Haustechnik	( )

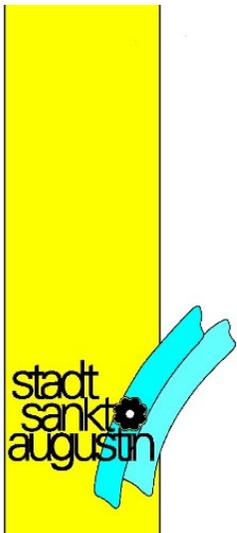



---

St	Umbauter Raum / Nutzung	m <sup>2</sup>
1	Putzmittelraum	4

Netto Nutzfläche = 423,50 m<sup>2</sup> (ohne Werte in Klammern)

Hierbei sind Verkehrsflächen ebenfalls noch nicht berücksichtigt!



---

Weiteres Vorgehen:

Gemeinsame Sitzung von Gebäude- und  
Bewirtschaftungsausschuss und Feuer- und  
Zivilschutzausschuss am **07.09.2010**.

Hierbei Vorstellungen der Lösungsansätze  
einschließlich Kostenschätzung.